


LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	FO VALVOLA A SFERA N.A.
	FO VALVOLA A SFERA N.C.
	FT VALVOLA A SPILLO/TAPPO
	FR VALVOLA DI RITEGNO
	FA FILTRO ASSOLUTO
	POMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE
	JET MIXER
	SISTEMA DI CAMPIONAMENTO
	SERBATOIO ACQUE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
	SERBATOIO ACQUE NON CONTAMINATE
	POMPA CENTRIFUGA A CAMERA D'ACQUA
	POMPA CENTRIFUGA A CAMERA D'ACQUA
	POMPA CENTRIFUGA A CAMERA D'ACQUA
	INDICA TUBAZIONE DI INFILTRAZIONE NON CONTAMINATA
	INDICA TUBAZIONE DI INFILTRAZIONE POTENZIALMENTE CONTAMINATA
	INDICA TUBAZIONE ACQUE METEORICHE
	INDICA TUBAZIONE ACQUA DI LAVAGGIO

NOTE GENERALI:
 1) SISTEMA DI SICUREZZA A PLC (SIS)
 2) SISTEMA DI CONTROLLO
 3) LE VALVOLE A SFERA POTREBBERO DIVENTARE ELETTROSTRUMENTATE NELLE SUCCESSIVE FASI DI PROGETTAZIONE.

LA SIMBOLOGIA E NOMENCLATURA ELETTROSTRUMENTALE E' CONFORME ALLA NORMA ISA S.5.1

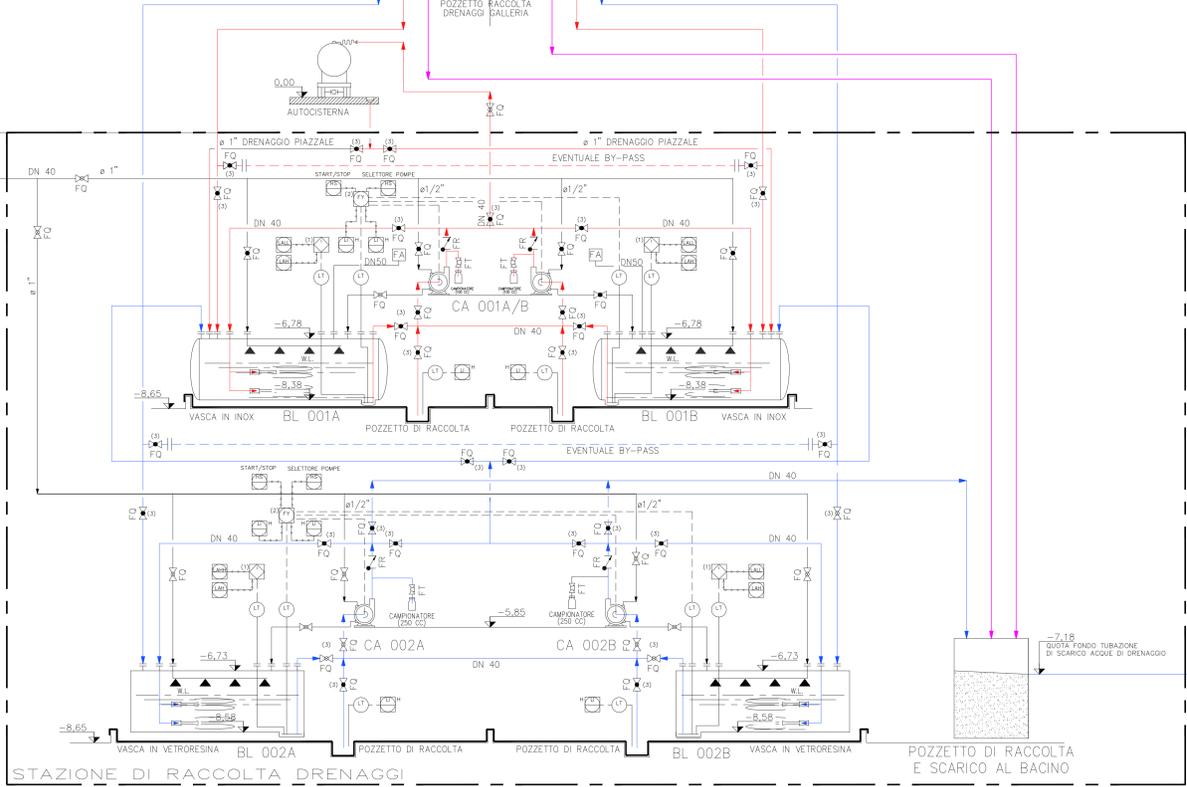

ELENCO ELABORATI DI RIFERIMENTO

Codici	Titoli elaborati	Item
DN DN 00068	USM - Relazione descrittiva generale	XXX
DN DN 00069	USM - Relazione tecnica sistemi di drenaggio e raccolta acque	
DN DN 00074	USM - Planimetria generale gallerie tecniche - pianta e sezioni	
DN DN 00077	USM - Architettonico Cella di Deposito	
DN DN 00080	USM - Isometrico tubazioni di drenaggio celle	
DN DN 00094	USM - Architettonico stazione di raccolta drenaggi - ingresso e uscita materiali e personale	
DN DN 00097	USM - Fasi realizzative drenaggi - Profilo collettore - Particolari	
DN DN 00098	USM - Schema funzionale vasche di accumulo	
DN DN 00228	USM - Approfondimenti tecnici sistema di drenaggio	

NOTA: NELLA FASE DI CARICAMENTO DELLA CELLA INTERESSATA LA CONFIGURAZIONE VIENE MODIFICATA COME INDICATO IN CASO DI RILEVAZIONE DI CONTAMINAZIONE DURANTE IL CAMPIONAMENTO PERIODICO

deposito nazionale
 Scriviamo insieme un futuro più sicuro

03 02/03/2018

REV. No.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REV.	RICAMBIATO	COLLABORAZIONE	VERIFICA	SPEDIZIONE	AUTORIZZAZIONE

PROGETTO Deposito Nazionale DN - Deposito

SOGIN

Titolo Unita' Smltamento Moduli - Schema funzionale drenaggi celle e vasche di raccolta

ESITO SORVEGLIANZA
 POSITIVO
 NEGATIVO

COMPLETAMENTO
 COME CONCRETO
 PER INFORMAZIONI

SCALA: 1:XXX
 DATA: 02/03/2018
 FORNITORE: A0
 SOSTITUIRE E...
 XX XX XXXXX